

YKB 添科

多种性能 一板满足

添科多功能基材检测认证



目录

SGS 阻燃检测报告	3
SGS 甲醛释放量检测报告	9
CMA 防白蚁检测报告	14
CMA 综合质量检测报告	18
国内 / 国外合作企业检测报告	24
联系我们	33

SGS 阻燃检测报告
认证为阻燃物料 B1 级（为木材最高阻燃等级）



SGS 检测机构是由瑞士通用检验公司（SGS）提供的认证服务，涵盖质量管理、环境管理、健康与安全管理等领域，帮助组织确保产品和服务符合国际标准法。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7877

检测报告

编号：SDFS2209006114FF_CN 日期：2022-10-12 页码：第 1 页共 5 页

佛山市源逵装饰材料有限公司
佛山市高明区荷城街道孔堂村民委员会下良经济合作社 8 号厂房

样品描述：18MM 多层多功能板

以上数据和信息为客户提供并确认，SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结果和/或结论的有效性负责。

SGS 参考编号：GZHL2209131475OT
试样收到日期：2022-09-21
测试执行时间：2022-09-21 至 2022-10-12

测试项目

测试要求	结果
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 条款 5.1.1 中表 2 平板状建筑材料及制品燃烧性能等级和分级判据	燃烧性能等级： B ₁ (B-s1,d0)
概要： 1 详细测试结果请看附页	

通标标准技术服务有限公司
顺德分公司
授权代表签署

刘楠



刘楠
批准签署人

此报告结果仅对测试样品负责。



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
11F, 1st Building, European Industrial Park, No.1 Shunhe South Road, Wusha Section, Dailing Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 sgs.china@sgs.com



测试和结果

测试依据：
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，条款 5.1.1 中表 2 平板状建筑材料及制品燃烧性能等级和分级判据
具体测试方法如下：
1.GB/T 20284-2006 建筑材料或制品的单体燃烧试验
2.GB/T 8626-2007 建筑材料可燃性试验方法

安装和固定（GB/T 20284）：
自支撑，无基材，无通风间隙的样品，样品与背板间距至少 80mm。

测试结果：

测试方法	参数	样品数量	结果
GB/T 20284-2006	FIGRA _{0.2MJ} (W/s)	3	85.0
	FIGRA _{0.4MJ} (W/s)		85.0
	火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘(是/否)		是
	THR _{600s} (MJ)		5.1
	SMOGRA (m ² /s ²)		5.4
	TSP _{600s} (m ²)		25.6
	600s 内是否有燃烧滴落物/颗粒物； 若有，燃烧时间： (≤10s / >10s)		否
GB/T 8626-2007 点火时间 = 30 s	60 s内焰尖高度F _s ≤150 mm (是/否)	6	是
	60 s内滴落物是否引燃滤纸 (是/否)		否

备注：
FIGRA -- 用于分级的燃烧增长率指数 [W/s]
对于 A2 级和 B 级，FIGRA= FIGRA_{0.2MJ}
对于 C 级和 D 级，FIGRA= FIGRA_{0.4MJ}
LFS – 火焰横向蔓延长度[m]
THR_{600s} -- 时间为 600 秒时的总放热量[MJ]
SMOGRA --烟气生成速率[m²/s²]
TSP_{600s} -- 时间为 600 秒时的总烟气产生量[m²]

燃烧性能等级：
根据 GB 8624-2012，建筑材料及制品的燃烧性能等级，依据条款 5.1.1 中表 2 平板状建筑材料及制品燃烧性能等级和分级判据。
结论：
根据测试结果及燃烧性能等级判据，燃烧性能标识为：GB 8624 B₁ (B-s1, d0)；
样品符合 GB 8624-2012 平板状建筑材料及制品燃烧性能分级判据的 B₁ 级。



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
1/F, 1st Building, European Industrial Park, No.1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 sgs.china@sgs.com



表 2 平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级和分级判据

燃烧性能等级		试验方法		分级判据
A	A1	GB/T 5464 ^a 且		炉内温升Δ T≤30℃; 质量损失率Δ m≤50%; 持续燃烧时间 t _f =0
		GB/T 14402		总热值 PCS≤2.0MJ/kg ^{a, b, c, e} ; 总热值 PCS≤1.4MJ/m ² ^d
	A2	GB/T 5464 ^a 或	且	炉内温升Δ T≤50℃; 质量损失率Δ m≤50%; 持续燃烧时间 t _f ≤20 s
		GB/T 14402		总热值 PCS≤3.0MJ/kg ^{a, e} ; 总热值 PCS≤4.0MJ/m ² ^{b, d}
		GB/T 20284		燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.2 MJ} ≤120W/s; 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘; 600s 的总放热量 THR _{600s} ≤7.5 MJ
B ₁	B	GB/T 20284 且		燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.2 MJ} ≤120W/s; 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘; 600s 的总放热量 THR _{600s} ≤7.5MJ
		GB/T 8626 点火时间 =30s		60 s 内焰尖高度 Fs≤150mm; 60 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象
	C	GB/T 20284 且		燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.4MJ} ≤250W/s; 火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘; 600s 的总放热量 THR _{600s} ≤15MJ
		GB/T 8626 点火时间=30s		60 s 内焰尖高度 Fs≤150mm; 60 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象
B ₂	D	GB/T 20284 且		燃烧增长速率指数 FIGRA _{0.4 MJ} ≤750W/s
		GB/T 8626 点火时间=30s		60 s 内焰尖高度 Fs≤150mm; 60 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象
	E	GB/T 8626 点火时间 =15s		20 s 内的焰尖高度 Fs≤150mm; 20 s 内无燃烧滴落物引燃滤纸现象
B ₃	F	无性能要求		
^a 匀质制品或非匀质制品的主要组分。 ^b 非匀质制品的外部次要组分。 ^c 当外部次要组分的PCS ≤ 2.0 MJ/m²时，若整体制品的FIGRA_{0.2 MJ} ≤ 20 W/s、LFS <试样边缘、 THR_{600s} ≤ 4.0 MJ 并达到s1和d0级，则达到A1级。 ^d 非匀质制品的任一内部次要组分。 ^e 整体制品。				



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F, 1st Building, European Industrial Park, No.1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 sgs.china@sgs.com



表 B.1 产烟特性等级和分级判据

产烟特性等级	试验方法	分级判据
s1	GB/T 20284	烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 30m²/s² ; 试验600s 总烟气生成量TSP _{600s} ≤ 50m²
s2		烟气生成速率指数SMOGRA ≤ 180m²/s² ; 试验600s 总烟气生成量TSP _{600s} ≤ 200m²
s3		未达到s2

表 B.2 燃烧滴落物/微粒等级和分级判据

燃烧滴落物/微粒等级	试验方法	分级判据
d0	GB/T 20284	600s内无燃烧滴落物/微粒
d1		600s内燃烧滴落物/微粒，持续燃烧时间不超过10s
d2		未达到d1

声明：

本测试结果是产品试样在特定条件下的测试结果，它不能作为评估该产品的防火性能唯一的标准。

警告：

本报告不代表该制品的批准或认可。



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
1/F, 1st Building, European Industrial Park, No.1 Shunde South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgsgroup.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 sgs.china@sgs.com

样品信息和图片

厚度: 18mm
密度: 11.3kg/m²
★用途: 用于家居用途

以上★处数据和信息为客户提供并确认，SGS 不对这些数据和信息的真实性、完整性以及由此引发的结果和/或结论的有效性负责。



测试前 (GB/T 20284)



测试后 (GB/T 20284)

报告结束



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
1/F, 1st Building, European Industrial Park, No.1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 sgs.china@sgs.com

SGS 甲醛释放量检测报告

添科精板甲醛释放量 <0.010mg/m³
(ENF 等级标准为 0.025mg/m³)



SGS 检测机构是由瑞士通用检验公司（SGS）提供的认证服务，涵盖质量管理、环境管理、健康与安全管理等领域，帮助组织确保产品和服务符合国际标准法。

CMA 是指该认证是根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0167

检测报告

编号: CANHG2220467901

日期: 2022年10月17日 第1页,共3页

客户名称: 佛山市源逵装饰材料有限公司
客户地址: 佛山市高明区荷城街道孔堂村民委员会下良经济合作社8号厂房

样品名称: 18mm多层多功能板
以上样品及信息由客户提供。

SGS工作编号: GZHL2209131474OT - GZ
样品接收日期: 2022年09月23日
检测周期: 2022年09月23日 - 2022年10月17日
检测要求: 根据客户要求检测
检测方法: 请参见下一页
检测结果: 请参见下一页

检测结果概要:

检测要求	结论
GB 18580-2017- 甲醛释放量	符合

通标标准技术服务有限公司广州分公司
授权签名

任婷

Annie Ren任婷
批准签署人

扫码查看在线报告



CANHG2220467901



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com
198 Kezhu Road, Sciencetech Park Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663
中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路198号 邮编: 510663
t (86-20) 82155555 www.ssgsgroup.com.cn
t (86-20) 82155555 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

编号: CANHG2220467901

日期: 2022年10月17日 第2页,共3页

检测结果:

检测样品描述:

样品编号	SGS样品ID	描述
SN1	CAN22-204679.001	棕色的胶合板

- 备注:
- (1) 1 mg/kg = 0.0001%
 - (2) MDL = 方法检测限
 - (3) ND = 未检出 (< MDL)
 - (4) "-" = 未规定

GB 18580-2017-甲醛释放量

检测方法: 参考GB 18580-2017, 采用UV-Vis进行分析。

检测项目	限值	单位	MDL	001
甲醛释放量	0.124	mg/m³	0.050	ND
评论				符合

- 备注:
- 1. mg/m³ = 毫克每立方米
 - 2. 限量标识E1≤0.124 mg/m³
- 除非另有说明, 参照ILAC-G8:09/2019, 使用简单接受 (w=0) 的二元判定规则进行符合性判定。
除非另有说明, 此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可, 不可部分复制。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0167

检测报告

编号: CANHG2220467901

日期: 2022年10月17日 第3页,共3页

样品照片:



此照片仅限于随SGS正本报告使用

*** 报告结束 ***



SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
Guangzhou Branch Testing Center Chemical Laboratory.

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing /inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

198 Kezhu Road, Sciencetech Park Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663

中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路198号

邮编: 510663

t (86-20) 82155555

t (86-20) 82155555

www.sgsgroup.com.cn

sgs.china@sgs.com

佛山市质量计量监督检测中心
检 验 报 告

报告编号：C24-WT0250

共 6 页 第 4 页

序号	检 验 项 目				单 位 符 号	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 判 定		
6	表面耐划痕		正面		----	≥1.5N，表面无大于90%的连续 划痕	符合	合格		
			背面				符合			
7	表面 耐 磨	磨耗值		正面	mg/100r	≤80	48	合格		
				背面			46			
		表面 耐 磨 情 况	图 案	正面	----	磨100r后留有花纹且不露底	----	合格		
				背面			----			
			素 色	正面			%		磨350r以后应无露底现象	符合
				背面						符合
8	表面耐香烟 灼烧		正面	(级)	----	----	合格			
			背面			----				
9	表面耐干热		正面	(级)	达到4级以上	5	合格			
			背面			5				
10	表面耐 污染腐 蚀	图 案	正面	(级)	达到5级	----	合格			
			背面			----				
		素 色	正面		达到4级以上	5				
			背面			5				
11	表面耐冷热 循环		正面	----	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	符合	合格			
			背面			符合				
12	表面耐龟裂		正面	(级)	达到4级以上	4	合格			
			背面			4				
13	表面耐 水蒸气		正面	(级)	达到4级以上	4	合格			
			背面			4				
14	甲醛释放量 (1 m³气候箱法)				mg/m³	≤0.124mg/m³	≤0.010 (53h)	合格		

CMA 防白蚁检测报告

样品测试完好等级为 8 级



CMA 是指该认证是根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。



201919124052

检验检测报告

NO. GDLCP-HY2-WBT-2212-02

样品名称:	18 mm 多层多功能板
委托单位:	佛山市源達装饰材料有限公司
检验项目:	木材白蚁测试
检验类别:	委托检验



国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（广州）

国家林业和草原局林产品质量检验检测中心（广州）

检 验 检 测 报 告

NO. GDLCP-HY2-WBT-2212-02

样品名称	18 mm 多层多功能板	规格型号	25 mm×25 mm×6 mm
样品状态/等级	样 品 完 整	样品数量	5 块
样品编号	YP1-2212-02	样品品牌	/
抽样地点	/	送样日期	2022.10.19
抽样基数	/	送样人	李燕琼
委托单位及地址	佛山市源逵装饰材料有限公司 佛山市高明区荷城街道孔堂村民委员会下良经济合作社 8 号厂房		
生产单位	佛山市源逵装饰材料有限公司		
检验项目	木材白蚁测试		
检验依据	GB/T 18260-2015		
主要仪器	恒温恒湿箱、超净工作台、电子天平	检验日期	2022.10.21-2022.12.7
检验环境条件	27℃，80%	检验类别	委托检测
检 验 结 论	18 mm 多层多功能板的白蚁测试结果如下： 5 块南方松空白对照材被蛀后的试样数量有 4 块等级为 4.0，其样品平均质量损失率达 48.4%，白蚁平均存活率达 47.7%，说明测试结果有效。 5 块 18 mm 多层多功能板被蛀后的完好等级平均为 8，其样品平均质量损失率达 11.9%，白蚁平均存活率达 27.1%。 综上所述表明： 测试试样完好等级为 8 级，质量损失率为 11.9%，白蚁存活率为 27.1%。 （检验专用章） 签发日期：2022 年 12 月 27 日		
备注	样品名称、处理等信息由委托方提供，这报告只负责样品测试。		
制表人（签字）	杨小芳	审核人（签字）	李燕琼
批准人（签字）	谢孔生	批准人职务	授权签字人

广东省质量监督林产品检验站

检 验 检 测 报 告

附录 A

GB/T 18260-2015 木材防腐剂对白蚁毒效实验室试验方法



表 2 试样被蛀后完好等级划分标准

试样完好等级	试样蚁蛀状态和程度
10	完好
9.5	微痕蛀蚀，仅有 1~2 个蚁路或蛀痕
9	轻微蛀蚀，截面面积有 <3% 明显蛀蚀
8	中等蛀蚀，截面面积有 3%~10% 蛀蚀
7	中等蛀蚀，截面面积有 10%~30% 蛀蚀
6	严重蛀蚀，截面面积有 30%~50% 蛀蚀
4	非常严重蛀蚀，截面面积有 50%~75% 蛀蚀
0	试样几乎完全被蛀毁

CMA 添科板综合检测报告



CMA 是指该认证是根据中华人民共和国计量法的规定，由省级以上人民政府计量行政部门对检测机构的检测能力及可靠性进行的一种全面的认证及评价。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

201819002836

2021(粤)质监认字167号

检 验 报 告

样品名称: 浸渍胶膜纸饰面胶合板 (添科双贴)

型号规格: 18mm

委托单位: 佛山市源逵装饰材料有限公司

生产单位: 佛山市源逵装饰材料有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2024年03月07日



佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

(检验专用章)

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology



扫码辨真伪

报告编号：C24-WT0250

佛山市质量计量监督检测中心
检 验 报 告

共 6 页 第 2 页

样品名称 型号、规格 商标、等级	浸渍胶膜纸饰面胶合板（添科双贴） 18mm 合格品	生产日期或 批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	佛山市源逵装饰材料有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市高明区荷城街道孔堂村民委员会 下良经济合作社8号厂房	样品数量/ 来样方式	5块/送样
生产单位 （委托方提供）	佛山市源逵装饰材料有限公司	接样日期	2024年01月18日
生产单位地址 （委托方提供）	佛山市高明区荷城街道孔堂村民委员会 下良经济合作社8号厂房	接样人	潘忆
样品特征及状态	完好	检验日期	2024年01月18日至 2024年03月07日
检验依据	GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》； GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》和GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求。 二〇二四年三月七日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效		
备 注	本报告仅对来样负责，委托方应对所提供的信息真实性负责，本中心不负责其真实性，不承担由此引起的法律责任。		

批准：张娟 张娟

审核：黄毅峰

主检：李俊

检测地址：广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

电话：0757-88735219 邮箱：fszjqg@163.com



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告

报告编号：C24-WT0250

共 6 页 第 3 页

序 号	检 验 项 目	单 位 符 号	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 判 定
1	含水率	%	4.0~16.0	9.7	合格
2	平均木材破坏率		----	21	合格
	试件总数		36	----	
	有效试件数	个	不低于试件总数的一半	36	
	合格试件数		平均木材破坏率≤80%时，单个合格试件强度≥0.70 MPa	36	
	合格试件数与有效试件数总 数之比		平均木材破坏率>80%时，强度指标相应降低0.20 MPa	----	
3	浸渍剥离性能	----	试件上每个胶层上每一边剥离长度不能超过边长的1/3（3mm以下的不计）	----	合格
		%	合格试件数与有效试件数之比≥5/6	----	
4	横向静曲强度	MPa	合格试件平均值≥15.0	----	合格
			合格试件最小值≥12.0	----	
5	表面胶合强度		≥0.60	1.22	合格

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告

报告编号：C24-WT0250

共 6 页 第 4 页


序号	检 验 项 目				单 位 符 号	标 准 要 求	检 测 结 果	单 项 判 定		
6	表面耐划痕		正面	----	---	≥1.5N，表面无大于90%的连续 划痕	符合	合格		
			背面				符合			
7	表面 耐 磨	磨耗值	正面	mg/100r	≤80	48	合格			
			背面					46		
	表面 耐 磨	图 案 素 色	正面	----	磨100r后留有花纹且不露底	----	合格			
			背面					符合		
			正面					%	磨350r以后应无露底现象	符合
			背面							符合
8	表面耐香烟 灼烧		正面	(级)	----	----	合格			
			背面			----				
9	表面耐干热		正面	(级)	达到4级以上	5	合格			
			背面			5				
10	表面耐 污染腐 蚀	图 案 素 色	正面	(级)	达到5级	----	合格			
			背面			----				
			正面			5				
			背面			5				
11	表面耐冷热 循环		正面	----	无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	符合	合格			
			背面			符合				
12	表面耐龟裂		正面	(级)	达到4级以上	4	合格			
			背面			4				
13	表面耐 水蒸气		正面	(级)	达到4级以上	4	合格			
			背面			4				
14	甲醛释放量 (1 m ³ 气候箱法)				mg/m ³	≤0.124mg/m ³	≤0.010 (53h)	合格		

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告（附页）

报告编号：C24-WT0250

共 6 页 第 5 页

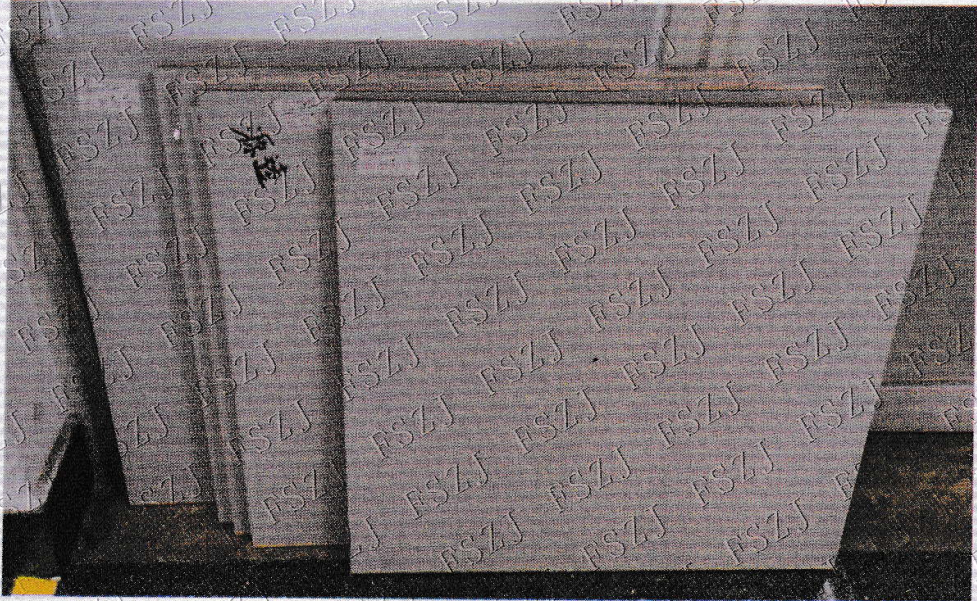样品照片	
标签照片	-----
铭牌照片	-----
试验地址	-----
样品描述及说明	分级：合格品； 按人造基材分：浸渍胶膜纸饰面胶合板； 根据饰面分：双饰面浸渍胶膜纸饰面胶合板。
采用非标准方法的描述	-----
偏离补充例外情况说明	-----
检验结果不确定度说明	-----
测试环境及状态	-----
分包项目及分包方	-----
备 注	1、甲醛释放量检出限为0.010mg/m³，未检出表示含量低于检出限； 2、检测结果为“-----”时表示该检测项目不适用。

（以下无正文）

国内外合作企业检测报告

以下检测报告为国内企业检测报告，仅供企业内部使用。

广东威法定制家居股份有限公司实验室

Guangdong VIFA Customized Home Furnishings Co., Ltd Laboratory

检测报告 TEST REPORT

样品名称: 添科夹板素板

型号规格: 600*600*18mm

样品等级: 合格品

商 标: 源逵（添科板）

委托单位: 品质部

委托方地址: 中山市小榄镇威法路 16 号

检测类别: 委托检测

收样日期: 2024 年 03 月 07 日

报告日期: 2024 年 03 月 25 日



广东威法定制家居股份有限公司实验室

Guangdong VIFA Customized Home Furnishings Co., Ltd Laboratory

检测报告

样品名称	添科夹板素板	生产日期	-----
		生产批号	-----
型号规格	600*600*18mm	样品等级	合格品
样品数量	6 件	检测开始日期	2024 年 03 月 07 日
样品编号	S20240307001	检测结束日期	2024 年 03 月 24 日
委托单位/部门	品质部	检测类别	委托检测
样品特征和状态	样品完好	测试环境温湿度	23-25℃/50-65%
检测依据	GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》		
判定依据	GB/T 9846-2015 《普通胶合板》 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》		
检测结论： 本次检测共检 11 项，所检项目结果符合判定依据要求。			
签发日期：2024 年 03 月 25 日			
备注	样品描述：夹板基材		

主 检：胡军 审 核：程远志 批 准：梁敬辉

广东威法定制家居股份有限公司实验室

Guangdong VIFA Customized Home Furnishings Co., Ltd Laboratory

检测报告

序号	检测项目	标 准 要 求	单位	检测结果	单项判定
1	含水率	5~16	%	11.2	合格
2	顺纹静曲强度	≥22.0	MPa	35.3	合格
3	顺纹弹性模量	≥5000	MPa	5170	合格
4	横纹静曲强度	≥20.0	MPa	33.8	合格
5	横纹弹性模量	≥4000	MPa	4630	合格
6	胶合强度	≥0.70	MPa	0.93	合格
7	甲醛释放量	气候箱法 E ₀ ≤0.050	mg/m ³	未检出	合格
8	总挥发性有机化合物(TVOC)	≤100	μ g/m ³	30	合格
9	苯	≤10	μ g/m ³	未检出	合格
10	甲苯	≤20	μ g/m ³	未检出	合格
11	二甲苯	≤20	μ g/m ³	未检出	合格
注	TVOC 的方法检出限为 10 μ g/m ³ ，气候箱法测甲醛释放量的检出限为 0.010mg/m ³ ，苯、甲苯、二甲苯方法检出限为 2 μ g/m ³ 。				
样品图片					
					

.....以下空白.....



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0811

检验检测报告

TEST REPORT

N_o: ZX-WJJ24-0257(3)



样品名称 16mm子午灰（晶砂）双贴
Product 三胺饰面胶合板无醛

委托单位 天津欧派集成家居有限公司
Applicant

检验类别 委托检验
Type of Test

北京市产品质量监督检验研究院
国家家具及室内环境质量检验检测中心
Beijing Products Quality Supervision and Inspection Institute
National Center for Quality Inspection and Testing of Furniture & Indoor Environment



北京市产品质量监督检验研究院
国家家具及室内环境质量检验检测中心
Beijing Products Quality Supervision and Inspection Institute
National Center for Quality Inspection and Testing of Furniture & Indoor Environment

检 验 检 测 报 告
Test Report

编号：ZX-WJJ24-0257(3)

共2页 第1页

样品名称 Sample Description	16mm子午灰（晶砂）双贴三胺饰面 胶合板无醛	型号规格 Model Type	16×1220×2440 (mm)
		商 标 Brand	/
委托单位 Applicant	天津欧派集成家居有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
生产单位 Manufacturer	佛山市源逵装饰材料有限公司	样品等级 Sample Grade	/
抽样地点 Sampling place	送样	收样日期 Received Date	2024. 01. 16
样品数量 Sample Quantity	1块	联系人 Contact Person	姚闯
抽样基数 Sampling Base	/	批号/生产日期 Batch No. /Manuf. date	/
检验日期 Test Date	2024年01月23日 至 2024年01月25日		
检验/判定依据 Standard or Method/Judge	GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》		
检验项目 Item/Parameter	理化性能（表面耐龟裂）		
检验结论 Test Conclusion	检验结果详见附页。		
备 注 Remarks	样品相关信息由委托单位提供。		
声 明 Introduction	1. 送样委托检验检测数据仅对收到的样品负责。 2. 除全文复制外，未经本实验室批准不得部分复制检验检测报告。		

批准：孙丽华
Approved by

孙丽华

审核：霍丽平
Inspected by

霍丽平

编制：王亚辉
Compiled by

王亚辉

北京市产品质量监督检验研究院
国家家具及室内环境质量检验检测中心
Beijing Products Quality Supervision and Inspection Institute
National Center for Quality Inspection and Testing of Furniture & Indoor Environment

检 验 检 测 报 告
Test Report

编号： ZX-WJJ24-0257(3) 共2页 第2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项判定
1	理化性能	表面耐龟裂	达到4级以上	4级	符合

注：其中“/”表示此项检验条款不适用于该检测样品或未提供。

以下空白




金牌厨柜家居科技股份有限公司检验检测中心

检 验 报 告

样品编号：202212086020

委托类型：新品开发 收样日期：2022-12-08 检测完成时间：2022-12-09

样品信息					
样品名称	18mm素色多层板			物料编码	/
供应商	佛山市源逵装饰材料有限公司			批次号	/
外协项目名称					
备注	防虫防水多层板				
注：生产单位样品信息由委托方提供，本中心不对样品信息的真实性负责					
送检人信息					
送检人	叶诗宇		联系电话	15359200381	
送检部门	技术研发部				
检测结果					
序号	检查项目	标准要求	检测结果	单项判定	检测标准
1	吸水厚度膨胀率 (%)	≤9.0	0	合格	GB/T 17657-2013

批准：  审核：  编制：陈黎景

注：复制报告不得部分复制, 全文复制未加盖本实验室“检验检测专用章”无效！
检测结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！
第 1 页 共 1 页



检验报告

编号: 20231211030

供应商: 源速

测试项目: 24-120h 吸水膨胀率测试

名称及型号	添科多层板	送检日期	2023 年 12 月 1 日
		完成日期	2023 年 12 月 9 日
表面处理	/	送样数量	6PCS
送样部门/组别	卫浴及阳台柜质量分部	检测原因	样品
送样人	许思博	来样状况	完整
检验依据	GB/T 17657-2013	检测环境	20° ± 1℃
检验项目	检验方法/条件	平均膨胀厚度(mm)	结论 平均厚度膨胀率(%)
添科多层板 (24h 吸水膨胀率测试)	温度: 20° ± 1℃浸泡 PH 值 7 的水里 24h, 测量中心点的膨胀率	15.57	2.03
添科多层板 (48h 吸水膨胀率测试)		15.63	2.28
添科多层板 (72h 吸水膨胀率测试)		15.74	3.04
添科多层板 (96h 吸水膨胀率测试)		15.82	3.54
添科多层板 (120h 吸水膨胀率测试)		15.81	3.46
备注: 1、本报告仅对检测样品负责。 2、送检样品最多只负责保管 15 天, 逾期将做报废处理。			

检验员:

许贵通

确认:

唐一龙

审核 (盖章)



联系方式

电话：13302850035（微信同号）
展厅地址：中国广东省佛山市禅城区玉龙路 20 号鹰创园 14 座 D 栋

官方微信：

